




Maksymalne rozwarcie skrzydeł
przy zamontowanych trzymaczach elektromagnetycznych

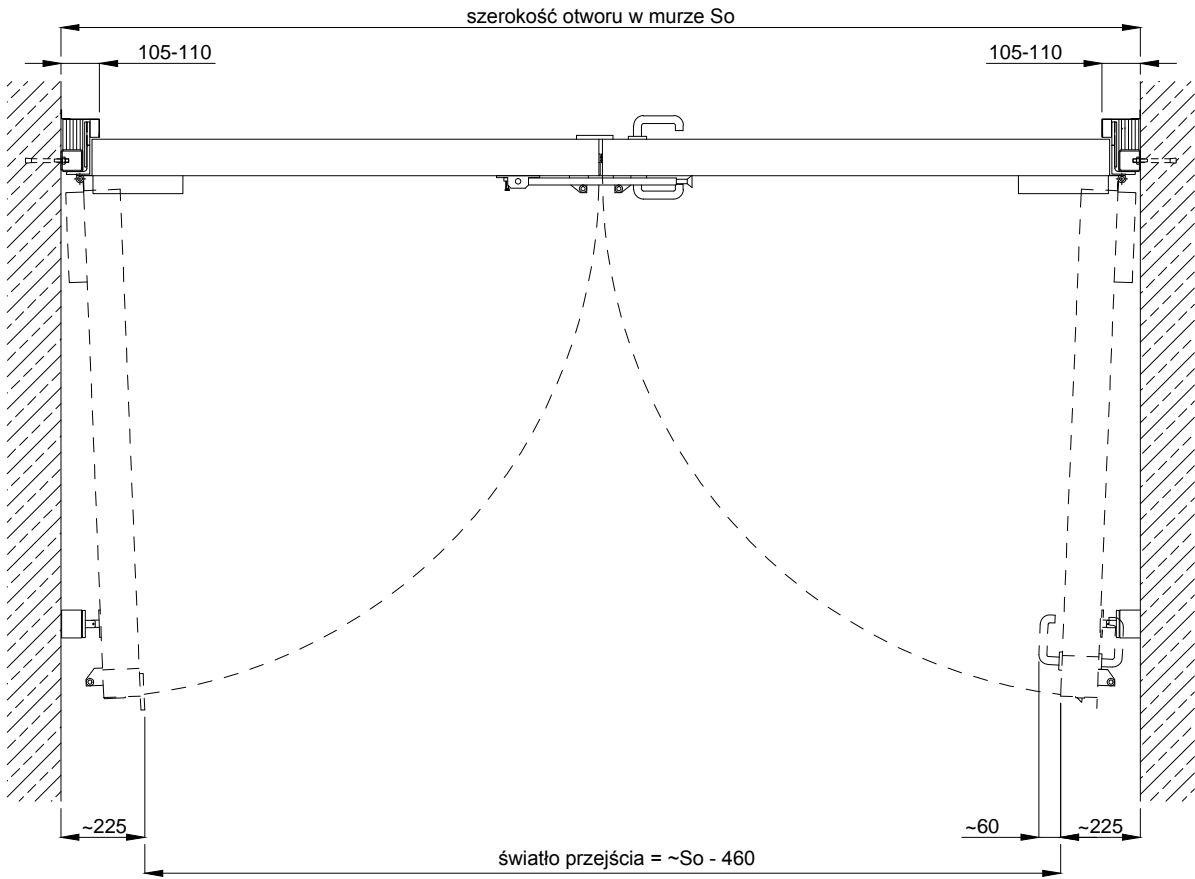

Rozwarcie skrzydeł 90° z trzymaczami
elektromagnетыcznymi zamontowanymi we wnękach

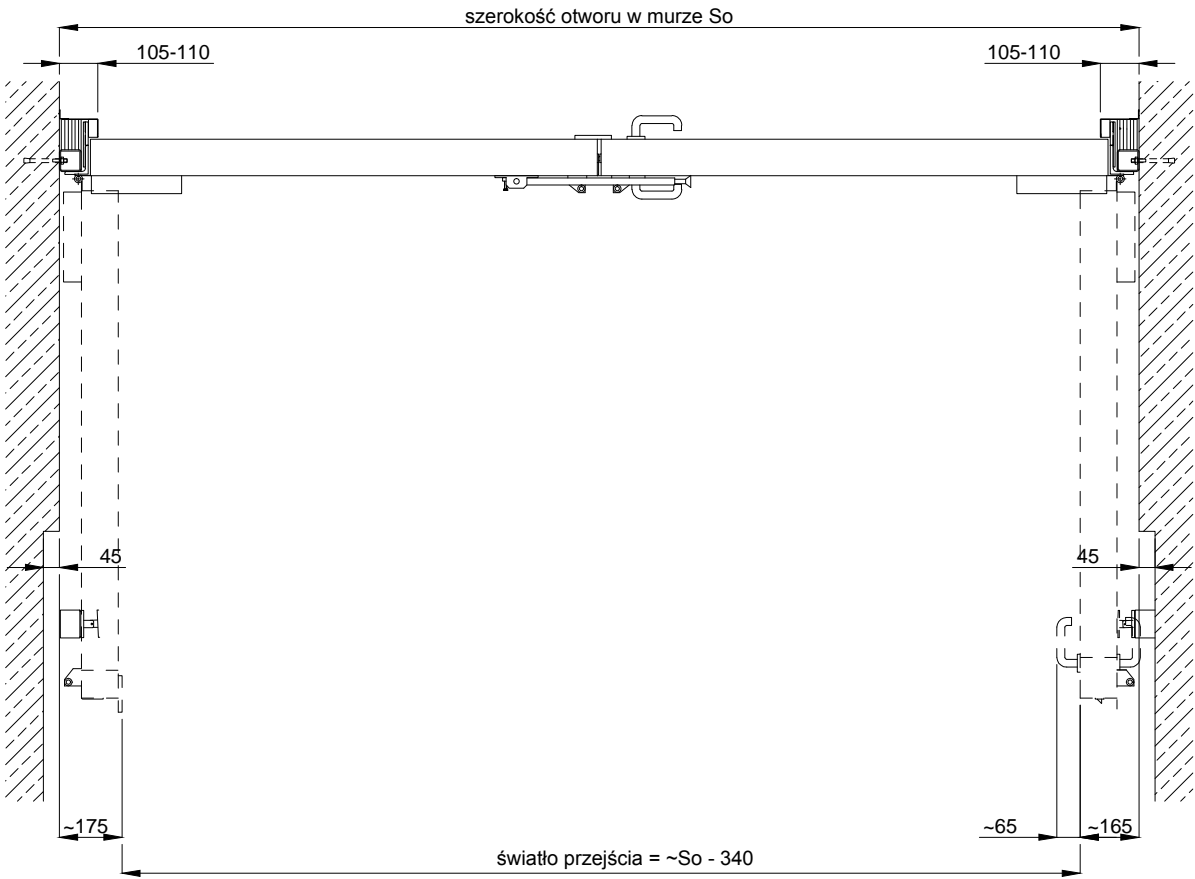

Wrysowując bramę w dokumentację firma Małkowski-Martech S.A nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych i nabytych przez Zleceniodawcę / Architekta / Projektanta. Dokumentacja wykonana przez firmę Małkowski-Martech S.A. jest chroniona prawem autorskim.

Projektował / kreślił: inż. S. Drogowski	Sprawdził:	Zatwierdził:	Data: 18-12-2015	Skala:
 <div>Małkowski - Martech S.A. Konarskie, ul. Kórnicka 4, 62-035 Kórnik</div>	Przeciwpżarowa brama rozwierana Marc-D EI60/120			
	Wykonanie w wersji z ościeżnią wewnętrzną			
			Edycja	Arkusz: A3